


Однолинейная схема 2КТП 100 кВА

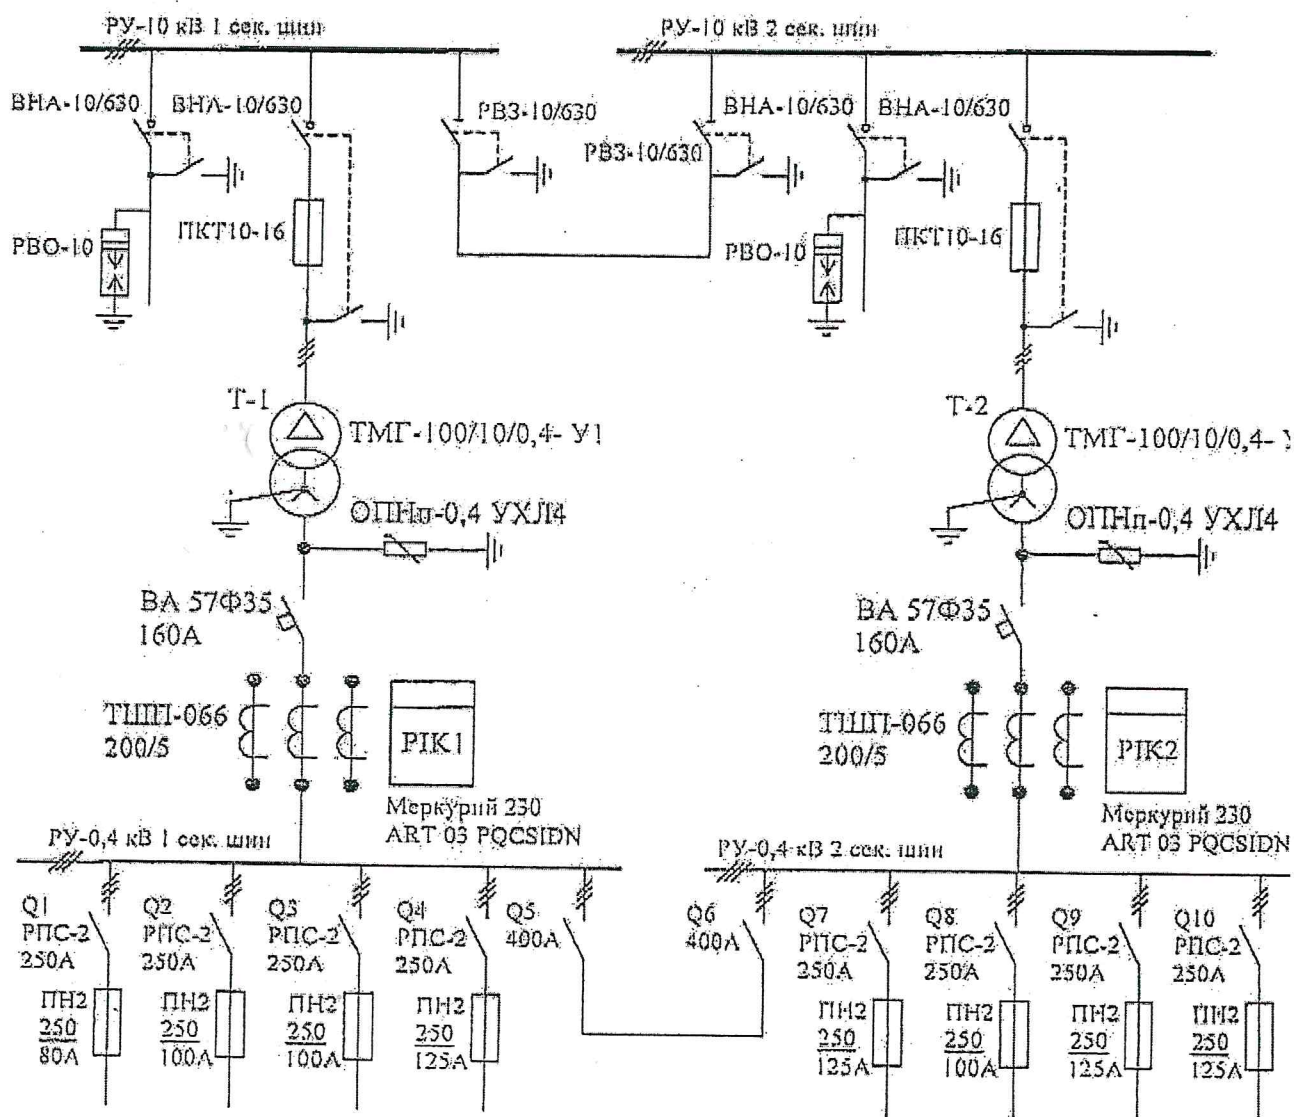

Опрос параметров	Необходимо зачеркнуть и проставить значение	
Адрес установки ЗКТП (наименование объекта)		
Количество ЗКТП	1	
Мощность и схема соединения обмоток силового трансформатора, кВА	2x100кВА, схема соединения $\Delta/Yn-11$	
Наличие трансформаторов	Да	
	2 ТМТ-100/10/0,4-У1	
Вариант схемы	По проекту	
Вариант компоновки	компоновка № (выпуск №)	
Вариант блокировки	блокировка №	(выпуск №)
Напряжение на стороне ВН трансформатора, кВ	10,0	
Исполнение ввода на стороне ВН	Воздушный	
Марка и сечение кабеля на стороне ВН		
Наличие АВР	Нет	
Тип РУ-0,4 кВ	На рубильниках РПС	
Количество фидеров на стороне НН	8	
Ток плавкой вставки	Согласно однолинейной схеме комплекта	
Учет активной энергии, Wh	Есть	
Учет реактивной энергии, VARh	Есть	
Тип счетчика	Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN	
Номинал трансформаторов тока	200/5	
Автоматическое отопление	Нет	
Наличие БРП	Нет	
Высота объемного-приямка	Нет	
Исполнение строительной части (Москва, Санкт-Петербург, Региональный, Южный, Северный)	Региональный	
Цвет внешней отделки КТП	Стандарт (светло-желтый)	
Внешние разделки на кабель ВН	Нет	
Дополнительная комплектация		
Способ доставки	самовывоз	

* Схемы и компоновки (с печатями и росписями заказчика) прилагаются.

При заказе просим принципиальную схему и компоновку согласовать с представителем заказчика